


電動送風機性能試験成績表

淀川電機製作所

規 定 項 目						管 理 番 号	R70801
型 式	HB5P	周 波 数 (Hz)	50	60		年 月 日	2013年7月11日
電 源	3φ × 200V	回 転 数 (min ⁻¹)	2850	3300		製 品 番 号	
出 力	0.75 kW	定 格 電 流 (A)	3.1	3.6		規格・条件	
極 数	2 P	最 大 静 圧 (kPa)	4.61	6.67		JIS B 8330 ピトー管	
測 定 管	75 mmφ	最 大 風 量 (m ³ /min)	8.8	4.5		JIS B 8346 普通騒音計	
気 温	20 °C	騒 音 (dB(A))	81.5	85.0		装置前面 距離1m 高さ1m	

一備考－60Hz地域においてご使用になる場合には使用限定があります。定格電流値を超えない範囲でご使用ください。

プレミアム効率モータ

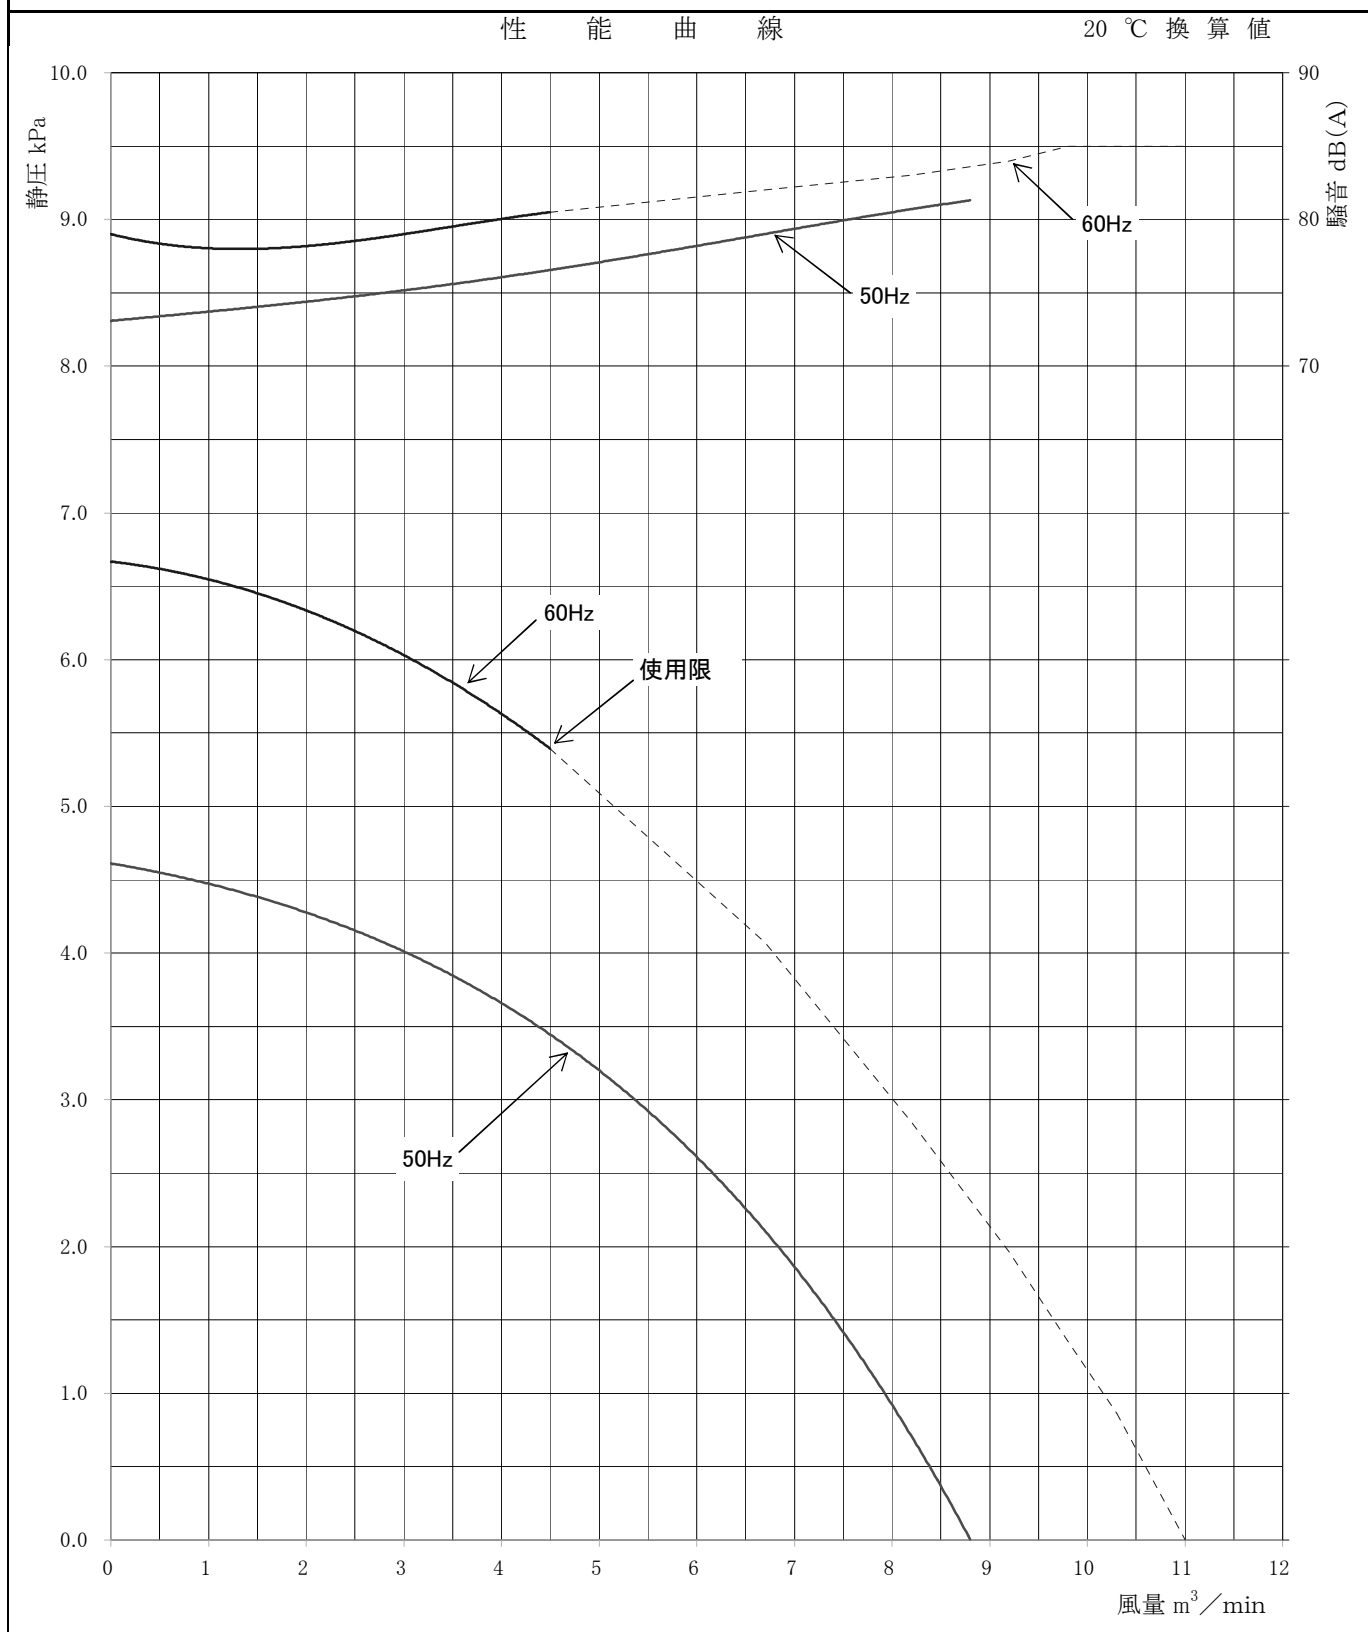

YODOGAWA