

オフィス・OA関連床システム

# クリーンOAフロア TN-30

樹脂製パネル置敷タイプ

耐震制震  
床基礎の気密断熱  
遮熱遮湿防水  
開口住環境  
換気器材  
スパドレ  
浴室水廻り  
点検口枠  
易取外装  
内装建材  
養生  
外装建材  
左官資材  
乾式二重床  
コンクリート  
床仕上げ材  
その他




所定荷重3000N





施工説明書

リニューアル工事に最適な置敷タイプ500mm角のOAフェア。  
低い床高に対応する30mm対応品。


TN-30

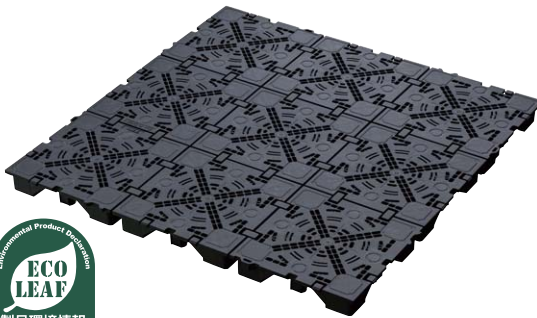

ツメがズレ防止の役割を果たします。



配線ケーブルが簡単に  
取り出せる、OAタップ穴。



パネルにあるOAタップ穴から、  
必要な箇所に電話・LANケーブル・  
OAタップが簡単に取り出せます。

施工の際に、ツメがズレを  
防止しますので、簡単に施工でき、  
納まりがきれいに仕上がります。

## 商品詳細

### 床下配線スペース

●TN-30

単位:mm



所定荷重:3000N

### 別売部材

#### ■スぺアスタンド30S

ボーダー部に使用する補強用補助脚です。




- 仕様:補強用補助脚
- 材質:R-PP樹脂
- 梱包:100個

#### ■スローベース30

段差を滑らかにし、台車などの通行を  
スムーズにします。



- 材質:R-PP樹脂
- 梱包:4個/1ケース
- 寸法



#### ■フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感を  
もたらします。



- 材質:ポリエステル系不織布
- 寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
- 梱包:1本

#### ■クリーンOAフロア用スプレー接着剤




ホルムアルデヒド発散等級  
F☆☆☆☆

- 材質:ラテックス系
- 容量:430ml
- 梱包:6本入
- 目安量:30m<sup>2</sup>/本

#### ■アルミ見切りJ

框がわりとなり、端部をしっかりと固定し、美しくカバーします。

●床高 30mm用



- 材質:アルミ押出型材
- 梱包:2本/1ケース
- 寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)

### クリーンOAフロア TN-30 規格

| 呼 称   | 規 格  |           |                      | 梱包内容<br>(出荷単位)       |
|-------|------|-----------|----------------------|----------------------|
|       | 床 高  | 寸 法       | 重 量                  |                      |
| TN-30 | 30mm | 500×500mm | 5.6kg/m <sup>2</sup> | 1m <sup>2</sup> (4枚) |

### 性能

| 試験方法 ※1          |                           | 試験結果                   |
|------------------|---------------------------|------------------------|
| 静荷重試験<br>(3000N) | 3000N局部集中荷重時の変形量          | 5mm以下                  |
|                  | 3000N局部集中荷重除去後の残留変形量      | 3mm以下                  |
| 衝撃試験             | 砂袋(30kg・25cm)加撃後の変形量      | 3mm以下(損傷なし)            |
| ローリングロード試験       | 1000Nを加えた車輪5000往復後の残留変形量  | 3mm以下(損傷、がたつきなし)       |
| 振動試験             | 指定のおもり350kgf、入力加速度1Gによる加振 | パネルの脱落、損傷なし            |
| 帯電性試験            | 最大帯電電位と半減時間の測定よりU値を算出     | 2.7                    |
| 漏えい抵抗試験          | 直流電圧印加後の抵抗値               | 7.9×10 <sup>14</sup> Ω |

※1 試験方法: JIS A 1450:2015(フリーアクセスフロア試験方法)

※2 評価基準: フリーアクセスフロアの性能評価:2015(フリーアクセスフロア工業会規格)



- 500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアの目地と重なり、端部が浮いたり跳ね上がったことがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
- 仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。

<https://www.fukuvi.co.jp> ホームページにて詳しい商品情報や、お役立ちメニューを掲載しております。