

床置型グリーストラップ取扱説明書

GT-Fシリーズ

GT-7FTA GT-20FTA (ターンロック式)

GT-30F GT-50F (キャッチクリップ式)

- この度はグリーストラップをお買いあげいただき誠にありがとうございます。
- この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用してください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。



ターンロック式



キャッチクリップ式

〈シンボルマークの説明〉

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただきあなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。



この表示を無視して取扱いを誤った場合に使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を含みます。



前澤化成工業株式会社

グリーストラップを安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。

施工上の注意

-  **注意** 1) 漏水防止
- 流入及び流出管の接続には付属のユニオンをご使用いただき、必ず接着接合をしてください。
 - 設置後に清水を張り、水の流れと漏水が無いことを確認してください。
-  **注意** 2) 破損・転落事故防止
- 蓋の上に乗らないでください。破損や転落のおそれがあります。
 - 床置専用ですので、埋設置などはしないでください。
-  **注意** 3) シンクや機器の下に設置する場合、蓋が開閉可能なスペースを確保してください。清掃作業に支障がでるおそれがあります。

使用上の注意

-  **注意** 4) 破損・転落事故防止
- 蓋の上に乗らないでください。破損や転落のおそれがあります。
 - ロックした状態で無理に蓋を外さないでください。
 - 同梱のユニオンは排水専用です。圧力配管には使用できません。
-  **注意** 5) 防臭効果の低下防止
- ターンロック式の蓋裏面のパッキンおよびキャッチクリップ式の本体のパッキンは剥がさないでください。防臭効果が損なわれます。
 - ターンロック式の場合、つまみの方向でロックの状態が確認できます。つまみの方向が製品の短手方向ですと、ロックが解除された状態であり十分な防臭効果が期待できません。
 - キャッチクリップ式の場合、掛け金が掛かっていることをご確認ください。外れていると十分な防臭効果が期待できません。
-  **注意** 6) 傷害事故防止
- 点検・清掃の際は、必ず軍手、厚手の手袋を着用し作業してください。

その他の注意

- 7) 樹脂部は衝撃により破損のおそれがあります。取り扱いに注意してください。
- 8) 樹脂部は使用状況により変形・劣化いたします。熱湯は流入させないでください。また有機系溶剤は使用しないでください。
- 9) 常に点検・清掃ができるよう蓋の上にモノを置かないでください。

フローシート

●GT-7FTA、GT-2OFTA




●GT-30F、GT-50F



構造・機能


- 槽は耐水、耐食に優れた材質を使用しています。GT-7FTAはPP複合材、GT-2OFTAは塩ビ製（内面FRP補強）、それ以外はFRP製です。バスケットはステンレス製、流入・流出口は塩ビ製です。
- セパレーターは着脱可能で、清掃時に槽外に取り出すことができます。
- GT-7FTA・2OFTAはセパレーターが1枚入る2室タイプ
GT-30F・50Fはセパレーターが2枚入る3室タイプです。
- トラップにより下水道管からの臭気や虫の侵入を防止します。
- トラップの上部に掃除口が設けられており、外すことで流出管の清掃ができます。
- GT-7FTA・2OFTAは蓋の開閉部にターンロックを使用しており、つまみを回すことで開閉操作を行うことができます。
- GT-30F・50Fは蓋の開閉部にキャッチクリップを使用しており、掛け金の着脱で開閉操作を行うことができます。

GT-7FTA・20FTA構造図

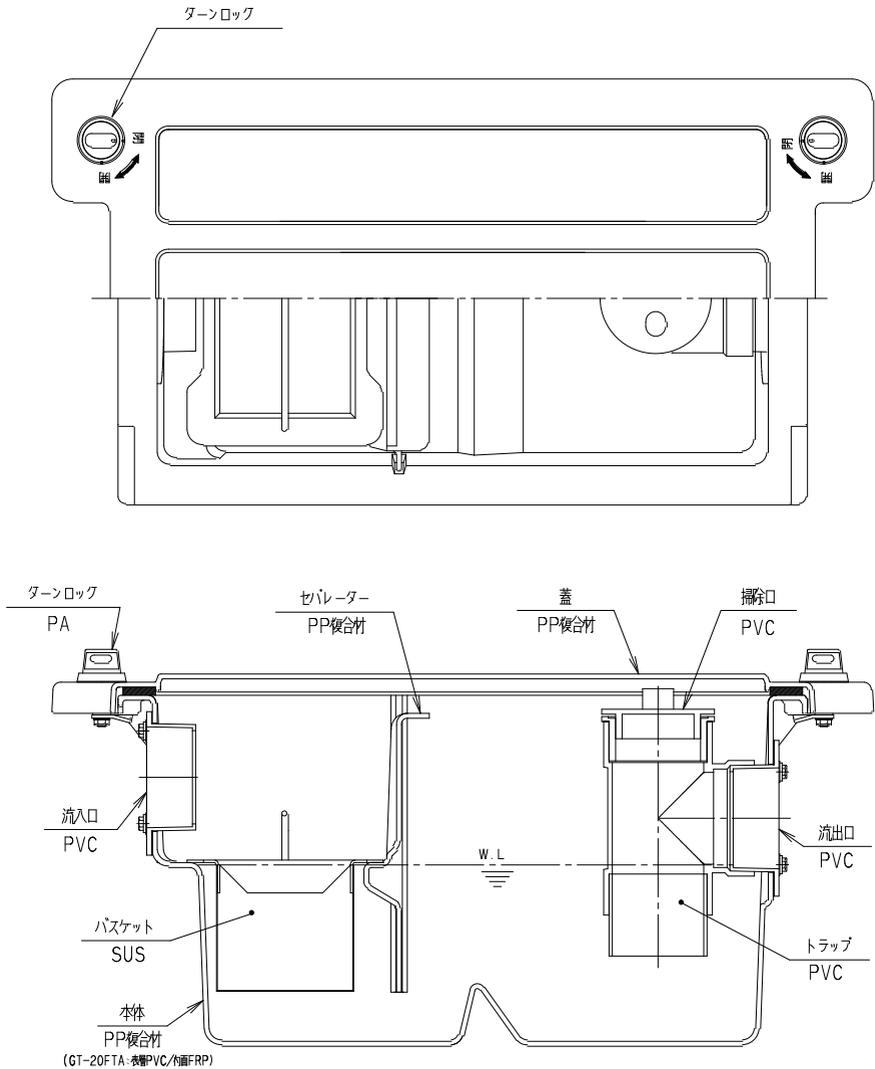

- GT-7FTAとGT-20FTAの部品構成は同じです。
ロック部につきましては次頁“蓋の開閉方法”をご参照ください。
- 流入口、流出口の管径はどちらもφ50です。

● GT-7FTA

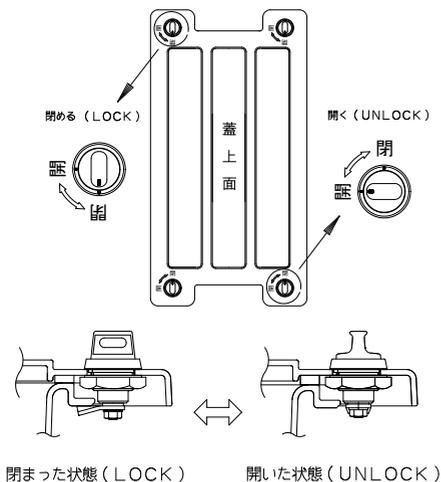


＜蓋を開けるとき＞

ロックされた状態ではつまみの印が全て“閉”の方向（蓋の内側）に向いています。つまみを矢印の方向に90度回し“開”の方向にすることでロックは解除されます。※つまみは矢印方向に90度のみ動きます。

＜蓋を閉めるとき＞

つまみの印が全て“開”の方向になっていることを確認の上、蓋を本体に被せてください。蓋が本体に被さった状態でつまみを“閉”の方向に90度回すことでロックがかかります。

● GT-20FTA

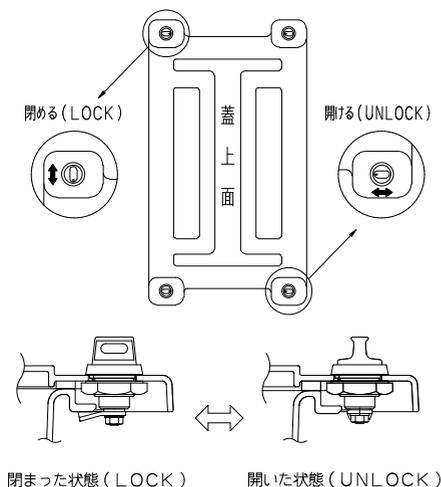

＜蓋を開けるとき＞

ロックされた状態ではつまみの方向が製品の長手方向です。つまみを蓋内側方向へ90度回すことでロックは解除されます。4箇所つまみの方向が製品の短手方向になっていることを確認し蓋を開けてください。※つまみは矢印方向に90度のみ動きます。


＜蓋を閉めるとき＞

つまみが製品の短手方向になっていることを確認の上、蓋を本体に被せてください。蓋が本体に被さった状態でつまみを蓋外側へ90度回すことでロックがかかります。

＜注意＞

- 全てのターンロック部がかかりませんと、十分な防臭効果が期待できません。
- 全てのターンロックが解除されない状態で蓋を無理に開けると、樹脂部が破損するおそれがあります。

GT-30F・50Fの構造図

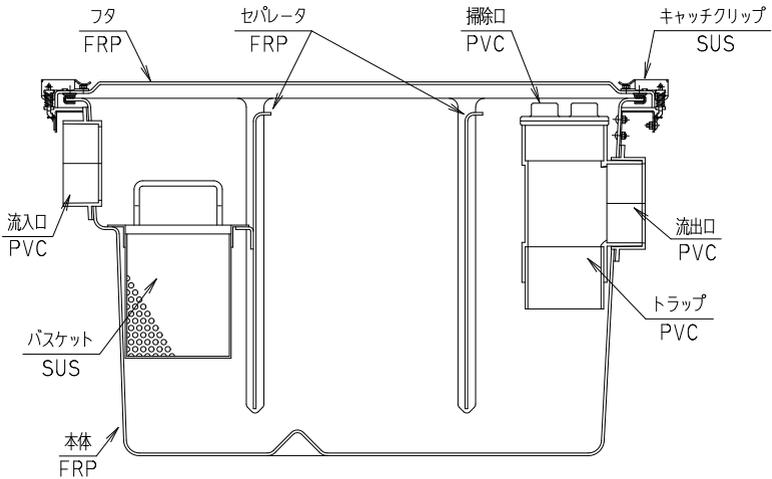


GT-30F・50Fの構造は同じですが、流入口及び流出口の管径が異なります。
 GT-30F： $\phi 50$ GT-50F： $\phi 75$

施工例

シンクや機器の下に設置する場合には、バスケットやセパレータを容易に取り出すための高さH以上が確保されていることをご確認ください。同梱のユニオンは排水専用です。圧力が掛かる配管には使用しないでください。

品種	GT-7FTA	GT-20FTA	GT-30F	GT-50F
高さH	160mm	180mm	250mm	

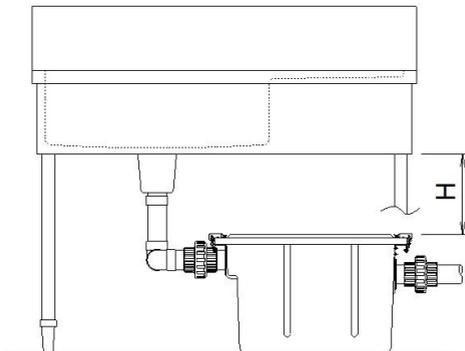

グリーストラップは定期的な点検・清掃が必要です。清掃を怠るとグリーストラップの性能が低下します。さらに悪臭の発生、流出管の詰まりを招くおそれがあります。次の手順に従い定期的に清掃を行ってください。

●清掃の手順

清掃箇所	バスケット	油	ゴミ・残渣	トラップ
清掃頻度	毎日	1週間に1回以上	1ヶ月に1回以上	2～3ヶ月に1回以上
清掃方法	バスケットを取り出し、内部のゴミを取り除きます。	セパレーターを取り外し、水面に浮上した油をひしゃくや金網等ですくい取ります。	セパレーターを取り外し、底部に沈殿したゴミや汚泥を引き上げます。	掃除口の蓋を開け、内部を清掃します。



使用上の注意

- バスケットやセパレーターは清掃後に所定の位置に戻してください。
- トラップ内部を掃除する際、外した掃除口の蓋は必ず閉めてください。
下水道管の悪臭やメタンガスが流入するおそれがあります。
- グリーストラップのゴミ・油・沈殿物等の処分は、ビニル袋等に入れ産業廃棄物として処理してください。または、地方自治体の指示に従ってください。
- グリーストラップ内部を清掃する際に、強酸、強アルカリの洗剤を使用することはおやめください。部品の劣化を早めるおそれがあります。
- グリーストラップに熱湯を流入させると、樹脂部の劣化や変形のおそれがあります。
熱湯を流す際は、合わせて水道水（常温）も流すようにしてください。
- グリーストラップ内部を改造することはおやめください。性能上支障が出る場合があります。
- 各部品に強い衝撃や荷重を与えないでください。怪我や破損のおそれがあります。
- 同梱のユニオンは排水専用です。圧力が掛かる配管に使用しますと、怪我、破損、漏水などのおそれがあり危険です。

保証期間について

保証期間はお買い上げ後 1 年間になります。ただし不適切な施工方法によるもの、運送中の問題、使用方法に不備があるものは除きます。



お問い合わせ

二次元コード・当社ホームページより最新の営業所一覧がご覧いただけます。

<https://www.maezawa-k.co.jp/>



前澤化成工業株式会社