

2023年5月9日

お客様 各位

株式会社 明工社
技 術 部

15A125V 医用接地プラグ (国内用)の仕様変更について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、表記の件につきまして、下記の通りご報告申し上げます。ご査収の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【変更理由】

圧着端子接続への一本化のため。

【変更対象品番】

ME 2 5 9 1


ME 2 5 9 1 X X C

ME 2 5 9 1 X X M

ME 2 5 9 1 X X M 等

【変更内容】

- ・はさみ込み接続用の電線挿入孔及び、ストリップゲージの削除。

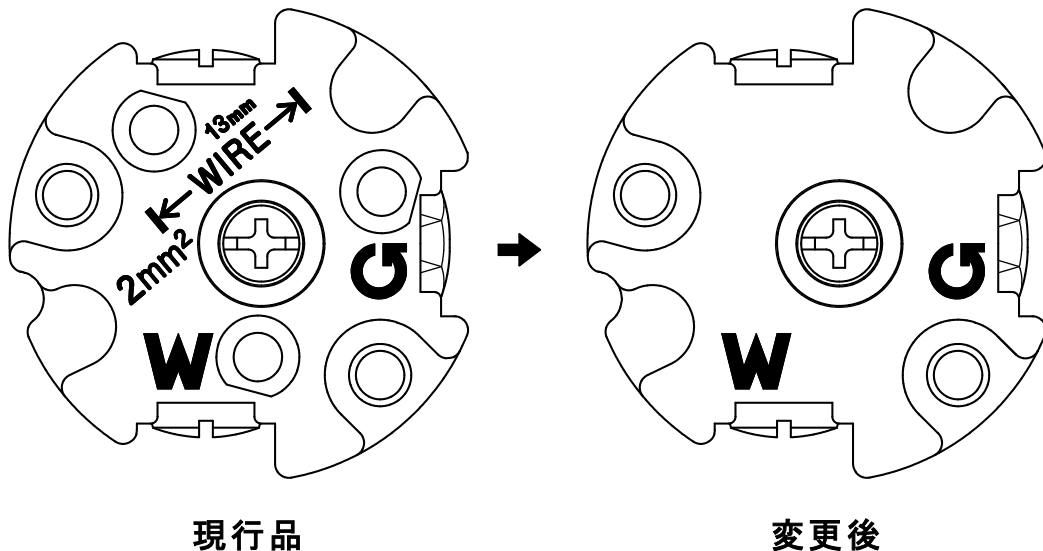

【切替え時期】

切替え時期につきましては、別途ご連絡いたします。

以上