
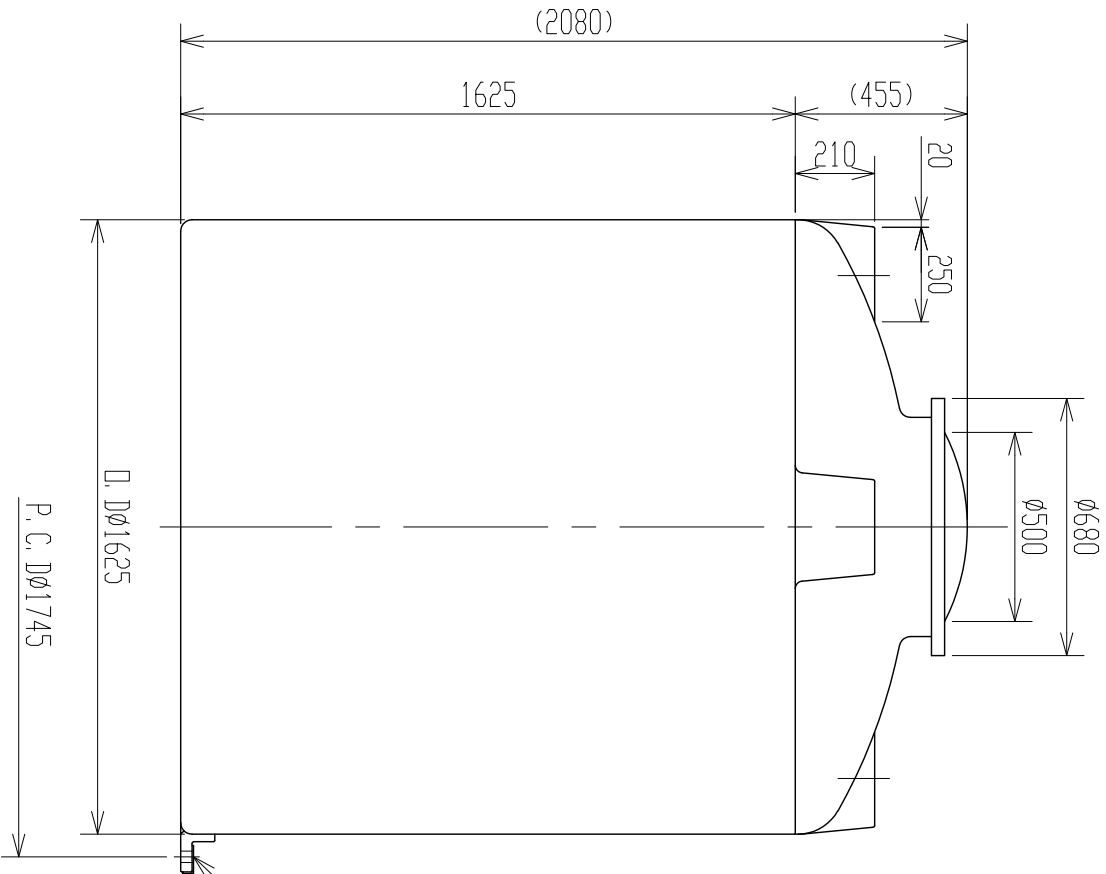
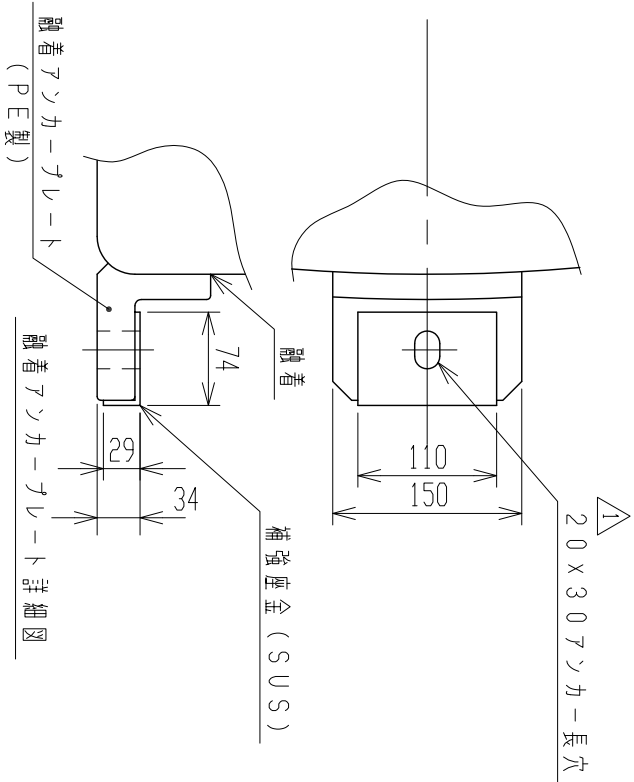


記号	来歴	年月日	記入
△1	アンカー穴変更	H22.2.5	阿部

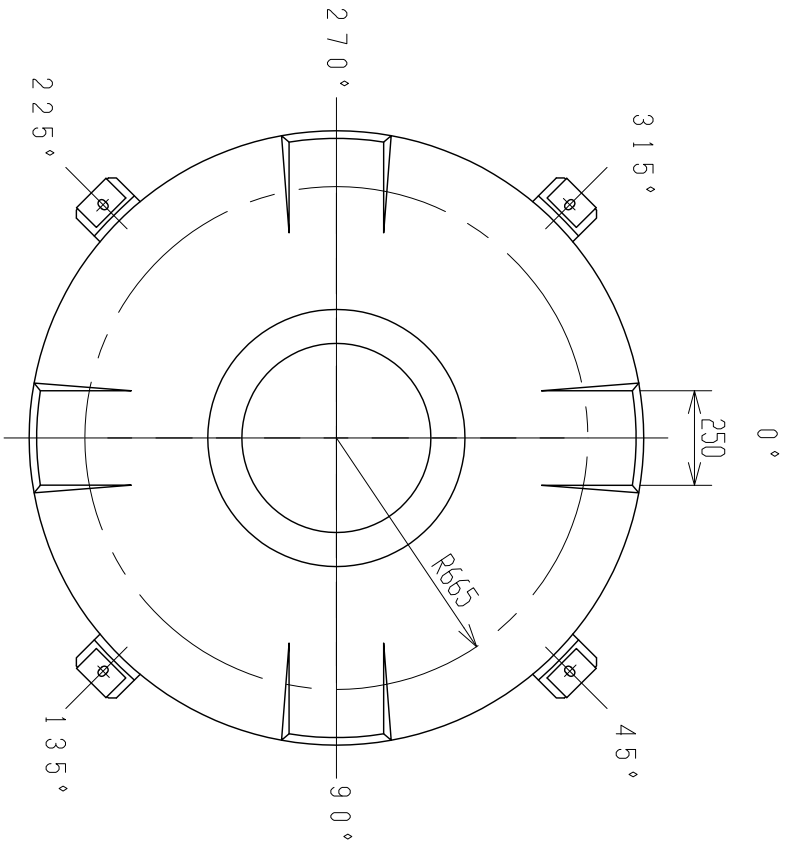

△1
4-20×30アンカー長穴

注記
2. アンカーナット融着公差：P. C. D. $\pm 1.5\%$ トスル
1. タンク寸法公差 $\pm 1.5\%$ トスル。

品番	名	称	サイズ	材質	個数	備考
納入先						
設計	製図	検図	承認	名		
坂木	石川			L A - 3 0 0 0		
年月日	尺	度	1/20	称		
H21.2.20				製品図		
ス イ コ - 株式会社				図番	A L 0 3 0 - S 0 1 △1	