

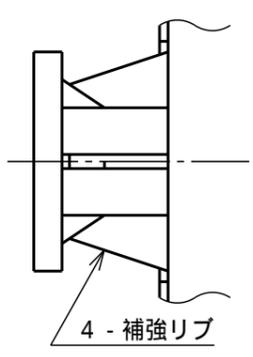


縦補強アングルまたはピース溶接にて取付
(オリエンテーション等により追加が必要)

側面融着ノズル詳細



アンカー穴詳細



- タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。
- 注記) 1. フランジ用ボルト・ナットは、SUS304製とする。
 2. フランジは、TSフランジを使用する。
 3. 補強枠の枠止め部分は、フ-ブ材をオ-バ-ラップさせ隙間を無くす。
 4. PVC製ボールバルブのOリングは、FKM製とする
 5. フロ-トゲ-ジの紐は、2PFA製の紐を使用する。また浮子は、PVC製とする。
 6. 側面ノズル融着は、補強リブ(4ヶ所)付とする。
 7. タンク本体に肉厚品(LLA型)を使用する事。
 8. タンク質量はタンク本体と補強枠の質量とする。

T		タンク本体	1	PE	t10 (標準肉厚)
M	485	マンホール	1	PE	蓋付(ボルト式)
P		補強枠	1	SUS304	側面全面補強枠 液比重1.85以下に対応
L		梯子	1	SUS304	

タンク本体寸法差	1.5%
図面表示寸法の加工寸法許容範囲	
300mm以下	5.0mm
2000mm未満	15.0mm
900mm以下	10.0mm
2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲	
基準値に対して	3度
フランジ規格	JIS10K相当
ガ材	フィッティング用
ス質	バルブ用
ケット	フランジ用
ト	マンホール用
液温	MAX 40
設計圧力	大気圧
耐震震度	0.6G
タンク質量	330kg
注番	製作数
承認	査図
飯塚	N.I.
	M.Y.
	2000.05.09

4	100A	エア-抜き配管	1	PE PVC	ノズル溶接
3		フロ-トゲ-ジ	1	PE, SS PVC	100L間隔目盛入
2	50A	液出口	1	PE	ノズル融着 4-補強リブ付
1	50A	ロー-リ-配管	1	PE PVC	ソケット溶接 Oリング(FKM)付 F式ボールバルブ及び 蓋フランジ付
符号	サイズ	品名	個数 (1基)	材質	摘要
受注先					
納入先					
工番			製番		
名	SA-4,000L(黒)標準図				
称	98%濃硫酸タンク				
縮尺	1/25 (A3)	関係図			