


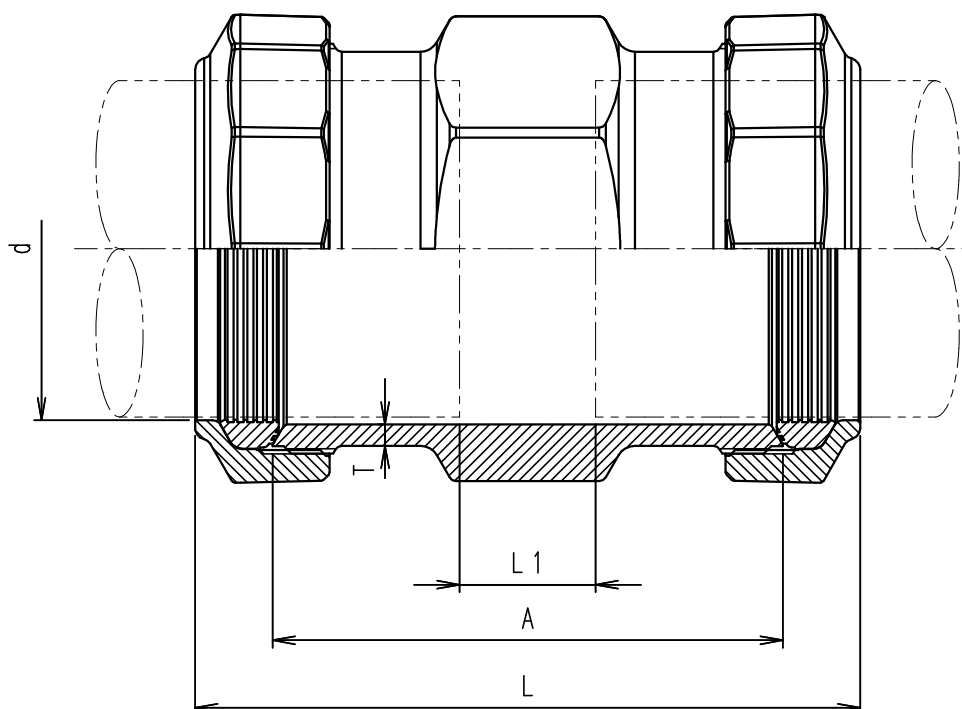

呼び径	各部寸法					
	L	L1		A	d	T
		MAX	MIN			
65	152	52	8	117	78	5
75	174	64	8	135	91	5
100	188	68	8	152	116.1	6
許容差				±5	+0.2*1 -0.5	+制限なし -0.5

- 注) ・L は、施工後の最大寸法 (計算値)。
 ・L1 MAXは、パイプ挿入量 (MIN) を基にして算出 (計算値)。
 ・*1印 許容差は、呼び径100の場合 +0.3/-0.5とする。

名 称

ネオSKソケット (中口径)

図面番号

SK-SK2301-E1-22-S2-01

SK 株式会社川西水道機器

22年10月31日

尺 度

1/2

SIZE

A4