


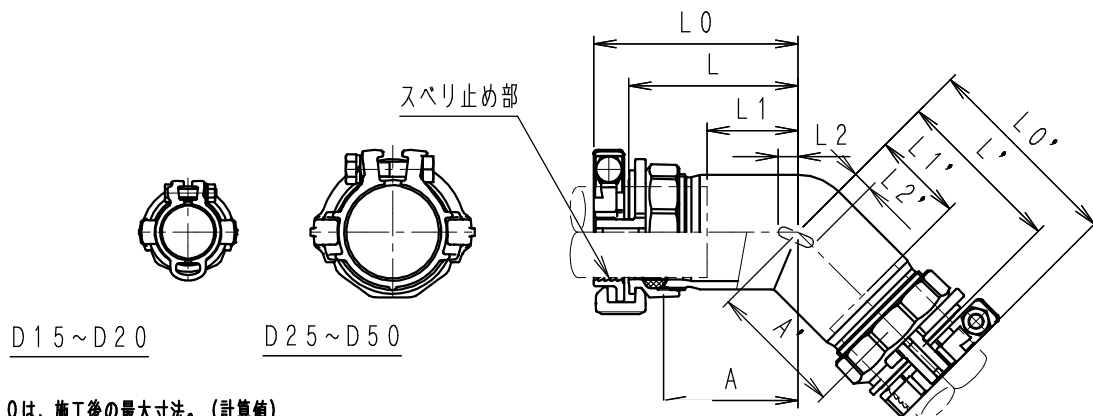

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)
 L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)
 接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)

内外面被覆鋼管(VD)

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
D15	51	85	64	30	6
D20	60	95	75	40	8
D25	64	102	80	42	8
D50	67	111	86	30	14
許容差	±5				

内外面被覆鋼管(VD)×ポリエチレン管(JIS)

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
P20 × D15	51	85	64	30	6	—	—	—	—	—
P25 × D20	60	95	75	40	8	—	—	—	—	—
P30 × D25	65	103	81	43	9	—	—	—	—	—
D50 × P50	67	111	86	30	8	67	110	86	35	13
許容差	±5					±5				

内外面被覆鋼管(VD)×塩ビ管

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
V20 × D15	51	85	64	30	6	—	—	—	—	—
V25 × D20	60	95	75	40	8	—	—	—	—	—
V30 × D25	64	102	80	42	8	—	—	—	—	—
D50 × V50	67	111	86	30	8	67	110	86	35	13
許容差	±5					±5				

内外面被覆鋼管(VD)×鋼管

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
20 × D15	51	85	64	30	6	—	—	—	—	—
25 × D20	60	95	75	40	8	—	—	—	—	—
32 × D25	65	103	81	43	9	—	—	—	—	—
D50 × 50	67	111	86	30	8	67	110	86	35	13
許容差	±5					±5				

名称

SKX45° エルボ 内外面被覆鋼管(VD) 接続用

図面番号

SK-SK2301-E1-22-45L-VD-03