


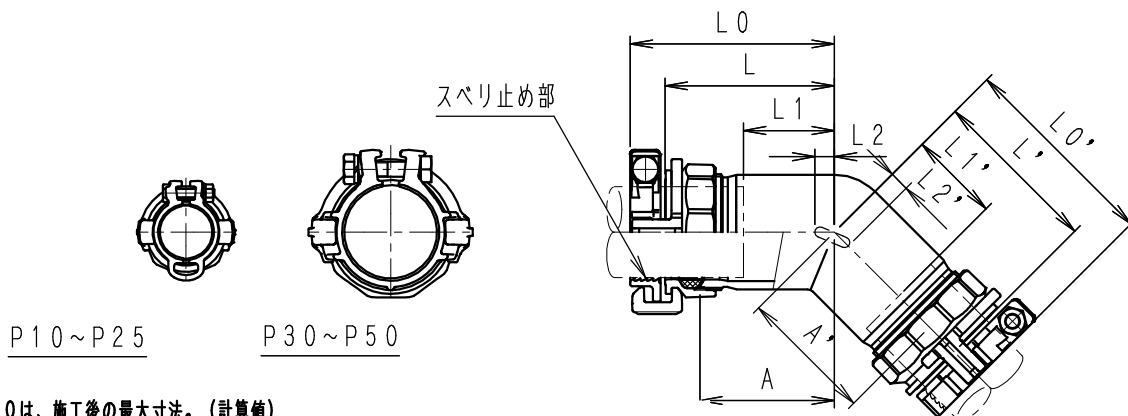

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)
 L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)
 接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)

ポリエチレン管(JIS)

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
P10	42	72	54	22	5
P13	47	77	59	27	5
P20	51	85	64	30	6
P25	60	95	75	40	8
P30	65	103	81	43	9
P40	79	121	97	56	11
P50	59	102	78	27	16
許容差	±5				

ポリエチレン管(JIS)×塩ビ管

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
V13 × P10	42	72	54	22	5
V16 × P13	47	77	59	27	5
P20 × V20	51	85	64	30	6
P25 × V25	60	95	75	40	8
P30 × V30	65	103	81	43	9
P40 × V40	79	121	97	56	11
P50 × V50	59	102	78	27	16
許容差	±5				

ポリエチレン管(JIS)×鋼管

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
16 × P13	47	77	59	27	5
P20 × 20	51	85	64	30	6
P25 × 25	60	95	75	40	8
P30 × 32	65	103	81	43	9
P40 × 40	79	121	97	56	11
P50 × 50	59	102	78	27	16
許容差	±5				

ポリエチレン管(JIS)×内外面被覆鋼管(VD)

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
P20 × D15	51	85	64	30	6	-	-	-	-	-
P25 × D20	60	95	75	40	8	-	-	-	-	-
P30 × D25	65	103	81	43	9	-	-	-	-	-
D50 × P50	67	111	86	30	8	67	110	86	35	13
許容差	±5					±5				

名称

SKX45°エルボ ポリ管(JIS)接続用

図面番号

SK-SK2301-E1-22-45L-P-03