


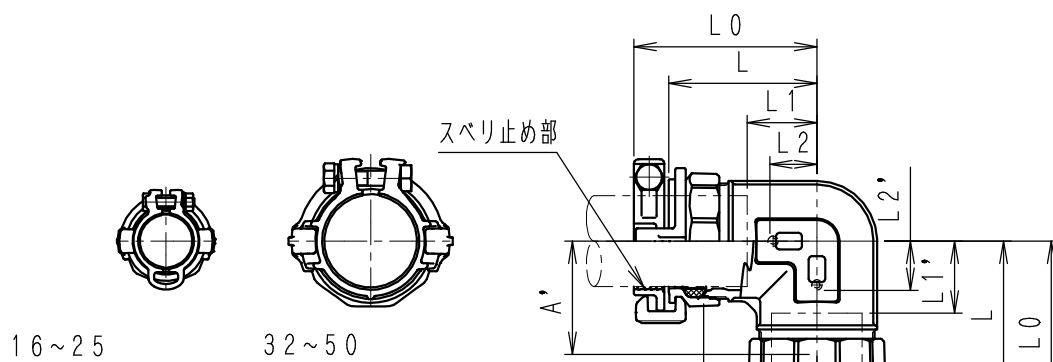

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)

鋼管

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
16	44	74	56	24	12
20	48	82	61	27	15
25	49	84	64	29	18
32	56	94	72	34	23
40	60	102	78	37	26
50	75	118	94	43	26
許容差	±5				

鋼管×ポリエチレン管(JIS)

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
16 × P13	44	74	56	24	12
P20 × 20	48	82	61	27	15
P25 × 25	49	84	64	29	18
P30 × 32	56	94	72	34	23
P40 × 40	60	102	78	37	26
P50 × 50	75	118	94	43	26
許容差	±5				

鋼管×塩ビ管

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
16 × V13	44	74	56	24	12	42	72	54	22	10
16 × V16	44	74	56	24	12	—	—	—	—	—
20 × V20	48	82	61	27	15	—	—	—	—	—
25 × V25	49	84	64	29	18	—	—	—	—	—
32 × V30	56	94	72	34	23	—	—	—	—	—
40 × V40	60	102	78	37	26	—	—	—	—	—
50 × V50	75	118	94	43	26	—	—	—	—	—
許容差	±5					±5				

鋼管×内外面被覆鋼管(VD)

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
20 × D15	48	82	61	27	15	—	—	—	—	—
25 × D20	49	84	64	29	18	—	—	—	—	—
32 × D25	56	94	72	34	23	—	—	—	—	—
D50 × 50	88	132	107	51	29	88	131	107	56	29
許容差	±5					±5				

名称

SKXエルボ 鋼管接続用

図面番号

SK-SK2301-E1-22-L-G-03