


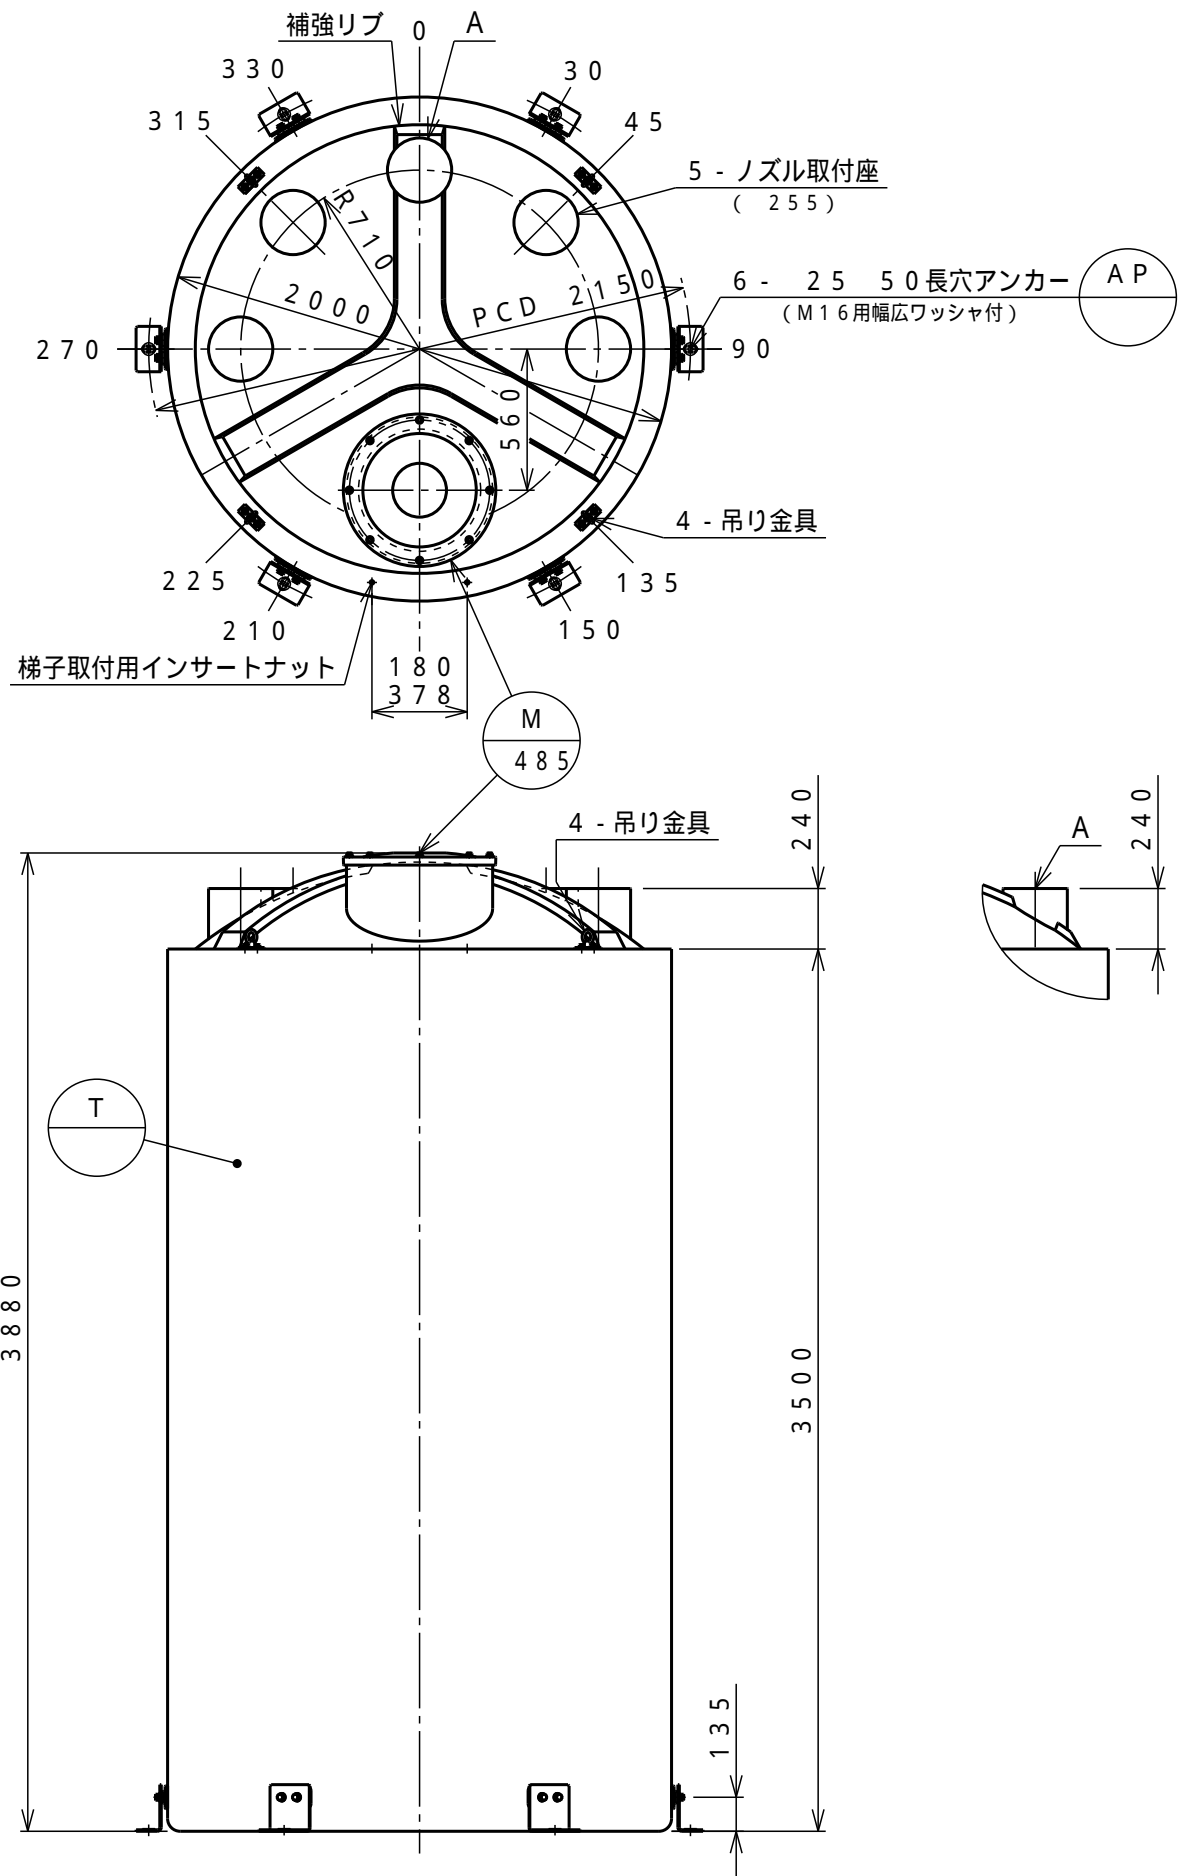

	塗装種類	色 調	塗装面	回 数		
				下 塗	中 塗	上 塗

タンクの全高寸法は、マンホール蓋付までの高さとする。

T		タンク本体	1	P E	t 13.5 (標準肉厚)
M	485	マンホール	1	P E	蓋付 (ボルト式)
A P		アンカー座	6	SUS304	L - 185 100 6

タンク本体寸法差		1 . 5 %		
図面表示寸法の加工寸法許容範囲				
300mm以下		5.0mm	2000mm未満	15.0mm
900mm以下		10.0mm	2000mm以上	20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲				
基準値に対して		3 度		
フランジ規格		J I S 1 0 K 相当		
ガ材 ス質 ケ ット	フィッティング用		——	
	バルブ用		——	
	フランジ用		——	
	マンホール用		E P D M	
液 温		M A X 4 0		
設 計 圧 力		大気圧		
耐 震 震 度		0 . 6 G		
タンク 質 量		3 8 5 k g		
注番		製作数	基	
承認		査 図	製 図	製図日
秋 山		飯 塚	松 田	2017.05.15

符号	サイズ	品 名		個数 (1基)	材質	摘 要	
受注先							
納入先							
工 番					製 番		
名 称	S L - 1 0 , 0 0 0 L 標 準 図						
縮 尺		1 / 3 0 (A 3)	関係図				
図 番		M S L 1 0 M			1	葉 数	

D **ダイライト株式会社**